


NAPOMENA:


ODVODNJA

Profilni manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB ploče prikazane etaže, a na cijevima DN70 i većima koje prolaze kroz AB ploču prema spuštenom stropu niže etaže obavezno se ugrađuje protupožarna obujmica (obavezno sa važećim atestom u RH kao npr. Promat). Obujmica se ugrađuje uz donju plohu AB ploče prema nižoj etaži.

Svi horizontalni i vertikalni razvodi obavezno moraju biti od bezšumnih cijevi kao Wavin AS ili Geberit dB. Svi razvodi pod stropom i vertikalni razvodi dodatno su zvučno izolirani polietilenskom izolacijom za kanalizacijske cijevi kao Tubolit AR Fonoblok.




PRIKLJUČAK HORIZONTALNOG RAZVODA POD STROPOM NA VERTIKALU OBAVEZNO ISVESTI PREKO RAČVE 45.




OBAVEZNO JE KORIŠTENJE PROTUPOŽARNE OBUJMICE NA SVIM PRODORIMA CIJEVI KROZ POŽARNE SEKTORE (ZIDOVE I PODOVE). KORIŠTENI PROIZVOD OBAVRZNO MORA IMATI VAŽEĆE ATESTE RH. PROIZVOD KAO PROMASTOP-UNICOLLAR TRAKA KOJA JE TVORNIČKI PAKIRANA U TRACI DUŽINE 2,25 m. OBRČUNATI PO KOMADIMA UGRAĐENOG PRODORA, A NE PO UTROŠENOJ DULJINI.

ODVODNJA SANITARIJA:

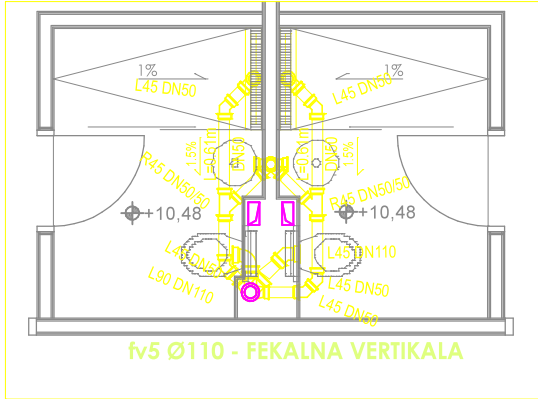

ODVODNJA LOĐE:

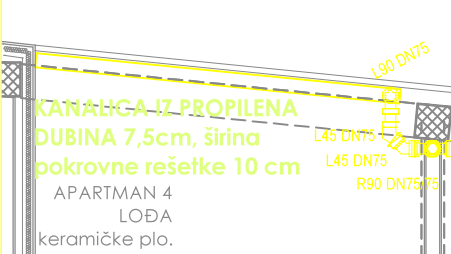

PROMJER CIJEVI	NORMALNI PAD	MIN. PAD	MAX. PAD
50 mm	3,5 %	2,5 %	15 %
75 mm	2,5 %	1,5 %	15 %
100 mm	2,0 %	1,2 %	15 %
125 mm	1,5 %	1,0 %	15 %
150 mm	1,0 %	0,8 %	15 %
200 mm	0,8 %	0,6 %	15 %

CAPITAL - ING d.o.o. projektiranje, nadzor i konzalting Ksaverska cesta 6, Zagreb tel/fax: 01/467 44 44 INVESTITORM/ARUČITELJ GRAD ORAHOVICA F.Gavrančića 6, Orahovica GRABEVINA EDUKATIVNI CENTAR „ORAOHICA 1“ Škola u prirodi i svijet bez interneta CENTRALNA GRABEVINA Odmarašnice za djecu	GLAVNI PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA		OZNAKA	22 / 13-1 - VK
	TLOCRT 2. KATA - KANALIZACIJA		VODOVOD I KANALIZACIJA	
	MJEŠTO		MJEŠTO	
	DATUM		DATUM	1.100
GLAVNI PROJEKTANT KRISTINA VUJICA, dia SURADNIK Kosimir Mali, dipl.ing.grad.	PROJEKTANT Marko Jagačić, dipl.ing.grad.	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRABEVINARSTVA Marko Jagačić mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva G 4470	LIST	
			6	